



広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 M-16号 の2

令和 2年 4月 14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 72

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(馬見南5丁目地内)

採 水 年 月 日 令和2年4月9日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.2 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.8	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.7 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.1 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年4月9日

～ 令和2年4月10日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



供 覧
管理者 副管理者 部長 総務課長 課長 主幹 係長 係
広陵町長 山村 吉

奈広水セ第 Q-29号 の1
令和 2年5月26日
久斗 堀池 辻野

奈良広域水質検査センター組
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

Table with 2 main sections. Left section: 検査番号 No.106, 水の種類 浄水, 採水年月日 令和2年5月19日, 天候(当日) 晴, 採水場所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓, 採水者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美. Right section: Table with 10 columns (No., 項目, 測定値, 基準値, 判定) for various water quality parameters like bacteria, chlorine, pH, etc.

単位: mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)

指示欄
年 月 日
項目区分と判定の説明
指示: 省略不可項目: No.1, 2, 10, 21~31, 38 46~51
文書分類 保存区分 13510 永 指示者

○: 基準適合
×: 基準超過(要再検査)



×：基準超過(要再検査)

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 祐



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

[illegible]

単位：mg/L (No.1, 2, 47~51を除く)


項目区分と判定の説明

■ : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

○：基準適合

×：基準超過(要再検査)

管理者	副管理者	部長	総務課長	課長	主幹	課長補佐	係長	係長

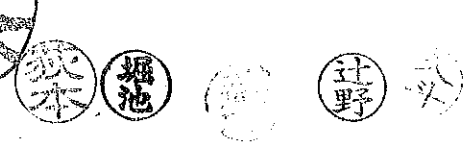

奈広水セ第 M-123号 の1
令和 2年 6月 10日

奈良広域水質検査センター組
管理者 東川

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 465		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年6月11日	天 候 (当日)	雨
		天 候 (前日)	晴
採 水 者	広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.6 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.7	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日

指示欄	検査機関	奈良広域水質検査センター組合
指示事項	検査責任者	上田 薫
指示者		
文書分類	保存区分	13510 永 指示者





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-67号 の1

令和 2 年 6 月 16 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 167

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和2年6月11日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-123号 の2

令和 2 年 6 月 6 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 466			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(大字南郷地内)			
採 水 年 月 日	令和2年6月11日	天 候(当日)	雨	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美			
項 目	測 定 値		判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0	(個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない		○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.6	(mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	(mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.7		○	5.8~8.6
味	異常なし		○	異常なし
臭 気	異常なし		○	異常なし
色 度	0.5	未満(度)	○	5 (度)
濁 度	0.1	未満(度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8	(mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫






広陵町長 山村 吉由 殿

奈良水セ第 J-67号 の2

令和 2年6月6日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.168

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(大字南郷地内)

採 水 年 月 日 令和2年6月11日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月12日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



発行者	副管理者	部長	総務課長	課長	主幹	課長補佐	係長	係
		広陵町長	山村	吉田	殿	田村		

奈広水セ第M-191号の1
令和2年7月20日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No. 707
水の種類 浄水
採水場所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓
採水年月日 令和2年7月16日 天候(当日) 雨 天候(前日) 曇り
採水者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大腸菌	検出しない	○	検出しない
塩化物イオン	7.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
pH値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭気	異常なし	○	異常なし
色度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊離残留塩素	0.8 (mg/L)		-

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)

指示欄 検査期日月 令和2年7月16日 ~ 令和2年7月17日

指示事項 検査機関 奈良広域水質検査センター組合

検査責任者 上田 薫



書分類 保存区分 13510 永 指示者



広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-191号 の2

令和 2年7月20日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 708

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(的場地区内)

採 水 年 月 日 令和2年7月16日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 曇り

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.3 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.5	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年7月16日

～ 令和2年7月17日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-143号 の1

令和 2年7月20日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 418
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓
採 水 年 月 日 令和2年7月16日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 曇り
採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年7月16日 ～ 令和2年7月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 



広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-143号 の2

令和 2 年 7 月 20 日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 419

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(的場地内)

採 水 年 月 日 令和2年7月16日 天 候(当日) 雨 天 候(前日) 曇り

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			


判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年7月16日 ~ 令和2年7月17日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫 



×：基準超過(要再検査)


広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-201号 の1

令和 2年 8月 25日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 632
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓
採 水 年 月 日 令和2年8月18日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月18日 ~ 令和2年8月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-201号 の2

令和 2年 8月25日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.633

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(馬見南3丁目地内)

採 水 年 月 日 令和2年8月18日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 未満 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年8月18日 ~ 令和2年8月21日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



供覧	管理者	副管理者	部長	総務課長	課長	主幹	課長補佐	係長	係

広陵町長 山村 吉田 殿

奈広水セ第M-284号 の1
令和 2年 9月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1040
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓
採 水 年 月 日 令和2年9月10日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴
採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.4	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上田 薫

指示欄
指示事項

文書分類 保存区分 135 10 永 指示者





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-284号 の2

令和 2年 9月 15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1041

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(百済地内)

採 水 年 月 日 令和2年9月10日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.6 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
検 査 期 日 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月11日
検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合
検 査 責 任 者 上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-263号 の1

令和 2年 9月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 857

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和2年9月10日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫






広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 J-263号 の2

令和 2年 9月15日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 858

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(百済地内)

採 水 年 月 日 令和2年9月10日 天 候(当日) 曇り 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
ジェオスミン	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
2-メチルイソボルネオール	0.000001 (mg/L)	○	0.00001 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月11日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫



供 覧	管理者	副管理者	部 長	総務課長	課 長	主 幹	課長補佐	係 長	係

広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-334号 の1

令和 2年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1239		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓		
採 水 年 月 日	令和2年10月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.4 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和2年10月14日 ~ 令和2年10月16日


指示欄

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

指示事項

検 査 責 任 者 上田 薫

書分類 保存区分 13510 水 指示者






広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-334号 の2

令和 2年10月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No.1240

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(大野地内)

採 水 年 月 日 令和2年10月14日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.5 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年10月14日

~ 令和2年10月16日

検 査 機 関


奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



管理者 東川 祐





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 K-218号 の1

令和 2年11月24日

奈良広域水質検査センター組

管理者 東 川



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 519

水 の 種 類 浄水

採 水 場・所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和2年11月17日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.02 (mg/L)	◎	0.2 (mg/L)
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	36 (mg/L)	○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	63 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

省略不可項目

○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

健康項目

◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)

水道水性状項目

○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)

● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)

× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日

令和2年11月17日 ～ 令和2年11月20日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第 K-218号 の2

令和 2年11月24日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 520
水 の 種 類 浄水
採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(足相地内)
採 水 年 月 日 令和2年11月17日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴
採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
アルミニウム及びその化合物	0.03 (mg/L)	○	0.2 (mg/L)
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 (mg/L)	○	300 (mg/L)
蒸 発 残 留 物	65 (mg/L)	○	500 (mg/L)
以 下 余 白			

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 省略不可項目 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)
健康項目 ◎ : 基準の10%以下(3年に1回以上要検査)
水道水性状項目 ○ : 基準の10%超過, 基準の20%以下(1年に1回以上要検査)
● : 基準の20%超過, 基準以下(1年4回要検査)
× : 基準超過(要再検査)

検 査 期 日 令和2年11月17日 ~ 令和2年11月20日

検 査 機 関 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上 田 薫





奈良広域水第M-416号 の2

令和 2年12月4日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号 No.1574
水の種類 浄水
採水場所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(馬見中2丁目地内)
採水年月日 令和2年12月10日 天候(当日) 晴 天候(前日) 晴
採水者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美


項目	測定値	判定	水質基準
一般細菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大腸菌	検出しない	○	検出しない
塩化物イオン	7.0 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
pH値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭気	異常なし	○	異常なし
色度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊離残留塩素	0.7 (mg/L)		-

判定：上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備考 ○：基準適合 ×：基準超過(要再検査)

指示欄 検査期間 月 令和2年12月10日 ~ 令和2年12月11日
指示事項 検査機関 奈良広域水質検査センター組合
検査責任者 上田 薫

文書分類 保存区分 1 3 5 10 永 指示者





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-416号 の1

令和 2年12月14日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 1573

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓

採 水 年 月 日 令和2年12月10日 天 候(当日) 晴、 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	6.9 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.2	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.8 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和2年12月10日

～ 令和2年12月11日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合


検 査 責 任 者

上 田 薫



供	管理	副管理	部 長	総括課長	課 長	主 幹	課長補佐	係 長	係
覧									


広陵町長 山村 吉田 殿



奈広水セ第M-468号 の1
令和 3年 1月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東 川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1782			
水 の 種 類	浄水			
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓			
採 水 年 月 日	令和3年1月14日	天 候(当日)	晴	天 候(前日) 晴
採 水 者	広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美			
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準	
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100	(個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない	
塩 化 物 イ オ ン	7.9 (mg/L)	○	200	(mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3	(mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6	
味	異常なし	○	異常なし	
臭 気	異常なし	○	異常なし	
色 度	0.5 未満 (度)	○	5	(度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2	(度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-	

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年1月14日 ~ 令和3年1月15日

指示欄

指示事項

検査機 関 年 月 日

検査責任者

文書分類 保存区分 13510 永 指示者

奈良広域水質検査センター組合

上 田 薫





広陵町長 山村 吉由 殿

奈広水セ第M-468号 の2

令和 3年1月19日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 1783		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(安部地内)		
採 水 年 月 日	令和3年1月14日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美		
項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	7.7 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.3	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年1月14日

～ 令和3年1月15日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫



Administrative header section containing official stamps and organizational information.

奈良広域水質検査センター組合
令和3年2月16日
管理者 東川 裕

先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号		No. 680							
水の種類		浄水							
採水年月日		令和3年2月8日			天候(当日) 晴 (前日) 晴				
採水場所		広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓							
採水者		広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美							
No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
1	一般細菌	0	100個/mL	○	29	プロモジクロロメタン	0.003	0.03	○
2	大腸菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
10	亜硝酸物イオン及び塩化イオン	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩素酸	<0.06	0.6	○	32	塩化物イオン	8.3	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	3	○
23	クロロホルム	0.002	0.06	○	47	pH値	7.4	5.8~8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○	50	色度	<0.5	5度	○
27	総トリハロメタン	0.007	0.1	○	51	濁度	<0.1	2度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.7	-	

単位: mg/L (No. 1, 2, 47~51を除く)
指示事項
省略不可項目: No. 1, 2, 10, 21~31, 38, 46~51
文書分類 保存区分 135 町 指示者

○: 基準適合 ×: 基準超過(要再検査)




令和 3年 2月16日

広陵町長 山村 吉由 殿

奈良広域水質検査センター組

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水質検査結果書

検査番号		No. 681							
水の種類		浄水							
採水年月日		令和3年2月8日				天候(当日)晴 (前日)晴			
採水場所		広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(広瀬地内)							
採水者		広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美							
No.	項目	測定値	基準値	判定	No.	項目	測定値	基準値	判定
01	一般細菌	0	100個/mL	○	29	プロモジクロロメタン	0.003	0.03	○
02	大腸菌	検出しない	不検出	○	30	プロモホルム	<0.001	0.09	○
10	亜硝酸化合物及び塩化アンモニウム	<0.001	0.01	○	31	ホルムアルデヒド	<0.008	0.08	○
21	塩素酸	<0.06	0.6	○	33	塩化物イオン	8.3	200	○
22	クロロ酢酸	<0.002	0.02	○	37	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	3	○
23	クロロホルム	0.003	0.06	○	47	pH値	7.4	5.8~8.6	○
24	ジクロロ酢酸	<0.003	0.03	○	48	味	異常なし	異常なし	○
25	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1	○	49	臭気	異常なし	異常なし	○
26	臭素酸	<0.001	0.01	○	50	色度	<0.5	5度	○
27	総トリハロメタン	0.008	0.1	○	51	濁度	<0.1	2度	○
28	トリクロロ酢酸	<0.003	0.03	○		遊離残留塩素	0.7	-	
判定		上記項目については、水道法による水質基準に適合する							
検査期日		令和3年2月8日 ~ 令和3年2月12日							
検査機関		奈良広域水質検査センター組合							
検査責任者		上田 薫 							

単位：mg/L (No.1, 2, 47～51を除く)


項目区分と判定の説明

 : 省略不可項目 : No.1, 2, 10, 21~31, 38
46~51

×：基準超過(要再検査)

供	管理	副管理	部長	総務課長	課長	主幹	課長補佐	係長	係長
覧									


広陵町長 山村 吉田 殿

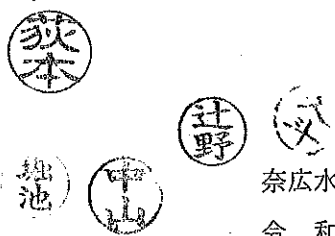

奈良水セ第M-542号 の1
令和 3 年 3 月 10 日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号	No. 2070		
水 の 種 類	浄水		
採 水 場 所	広陵町 真美ヶ丘配水場場内給水栓		
採 水 年 月 日	令和3年3月4日	天 候(当日)	晴
		天 候(前日)	晴
採 水 者	広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美		

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.8 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.0	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考 ○ : 基準適合 × : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日 令和3年3月4日 ~ 令和3年3月5日

検 査 機 関 月 日 奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者 上田 薫

指示欄

指示事項

文書分類 保存区分 1 3 5 10 未 指示者






広陵町長 山村 吉由 殿

奈良水セ第M-542号 の2

令和 3年3月10日

奈良広域水質検査センター組合

管理者 東川 裕



先に依頼された飲料水等の水質検査結果は、下記のとおりでしたのでお知らせします。

水 質 検 査 結 果 書

検 査 番 号 No. 2071

水 の 種 類 浄水

採 水 場 所 広陵町 真美ヶ丘配水場系管末給水栓(南地内)

採 水 年 月 日 令和3年3月4日 天 候(当日) 晴 天 候(前日) 晴

採 水 者 広陵町 事業部上下水道施設課 久斗 彩美

項 目	測 定 値	判 定	水 質 基 準
一 般 細 菌	0 (個/mL)	○	100 (個/mL)
大 腸 菌	検出しない	○	検出しない
塩 化 物 イ オ ン	8.5 (mg/L)	○	200 (mg/L)
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 未満 (mg/L)	○	3 (mg/L)
p H 値	7.1	○	5.8~8.6
味	異常なし	○	異常なし
臭 気	異常なし	○	異常なし
色 度	0.5 未満 (度)	○	5 (度)
濁 度	0.1 未満 (度)	○	2 (度)
遊 離 残 留 塩 素	0.7 (mg/L)		-

判 定 : 上記項目については、水道法による水質基準に適合する

備 考

○ : 基準適合

× : 基準超過 (要再検査)

検 査 期 日

令和3年3月4日

～ 令和3年3月5日

検 査 機 関

奈良広域水質検査センター組合

検 査 責 任 者

上 田 薫

