

仕様書

件 名 北郡山浄水場水位警報装置等設置

場 所 大和郡山市植槻町（北郡山浄水場内）地内


期 間 契約締結日 ～ 令和 8 年 5 月 2 9 日

概 要 本件は、北郡山浄水場内において、各施設が満水時、水位を検知し警報信号を警報装置へ送り災害の発生等を職員へ知らせるもの。


内 容

- ・ 管廊配水ポンプ設置 1 箇所
- ・ 警報装置設置 1 式
- ・ 電線管設置 $L = 1\,14.80\text{ m}$
- ・ ケーブル設置 $L = 1\,72.20\text{ m}$
- ・ 中継ボックス等設置 1 式
- ・ ステンレスバルブ設置 1 箇所

平面図

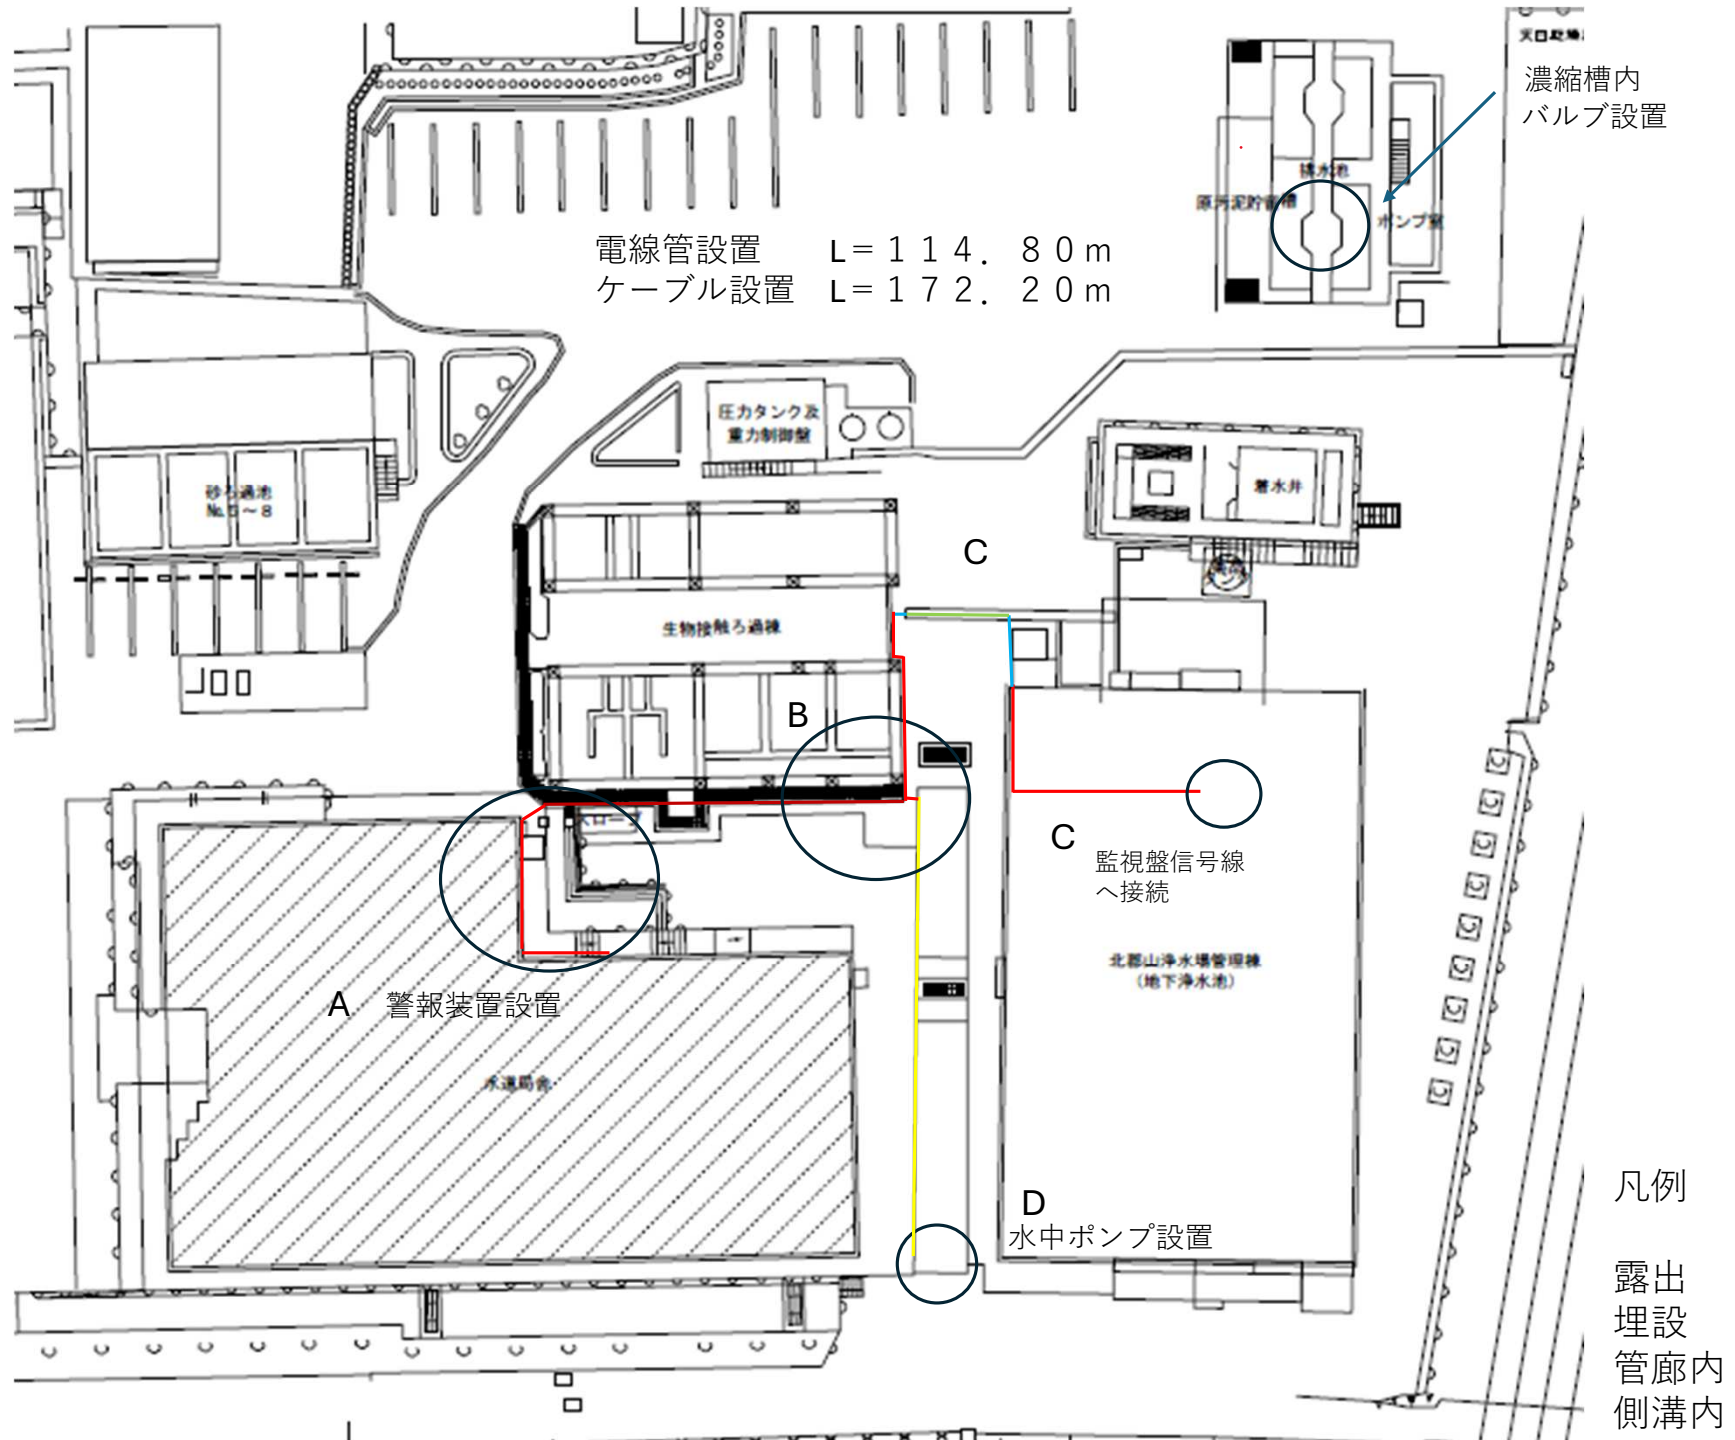

バルブ設置
雨天時、流量調整のため

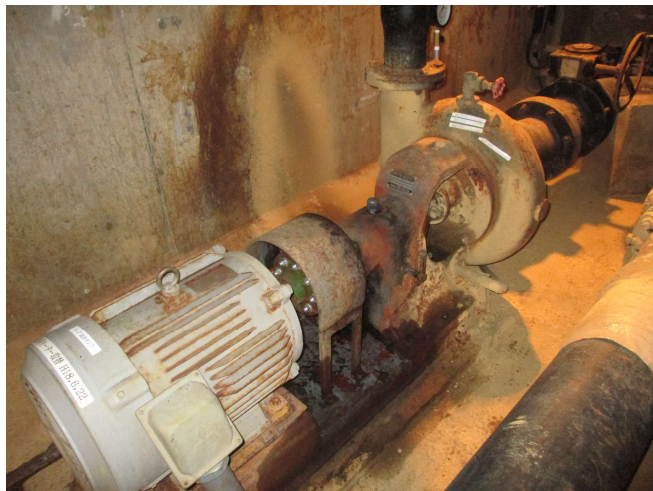

濃縮槽内



参考箇所



C 既設監視盤信号線
(屋内)へ接続



詳細図

B 電線管、壁面へ添架




C
電線管、側溝内、壁面等へ
配管、一部埋設



C 電線管壁面に添架～
既設監視盤信号線（屋内）
へ接続

A 警報装置設置

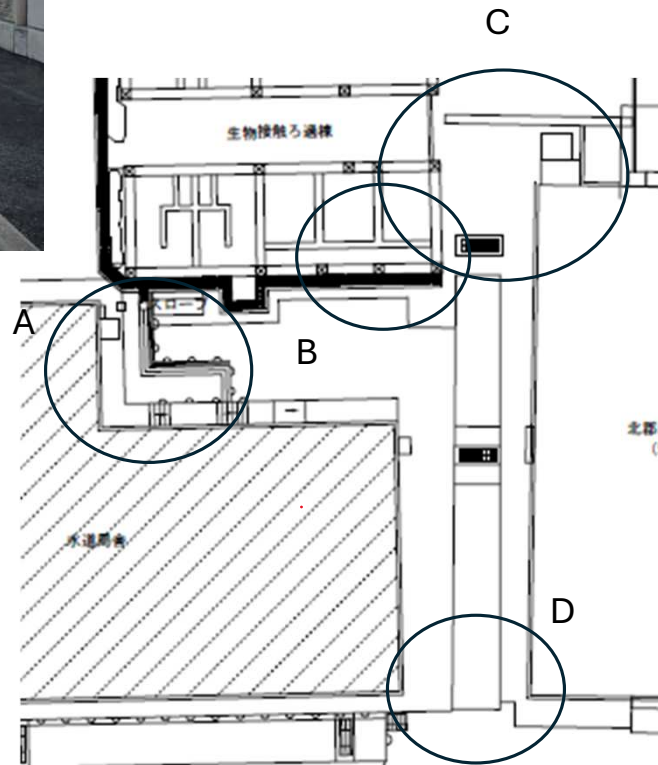

D
水中ポンプ設置～電
線管等管廊内配管

